

施工事例集

醤油メーカー工場屋根洗浄工事

施工前



施工前



施工前



施工後


施工中

洗净工事

30Mpa 水温 80 °C



施工後

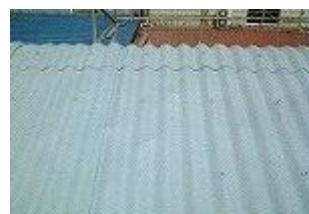

施工後

